

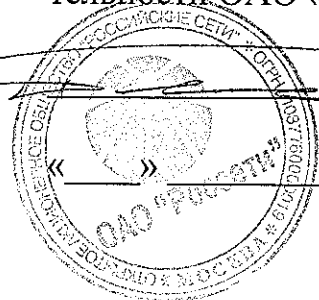
РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»


И.А. Косолапов
« » 2015 г.


УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального
директора по инвестиционной дея-
тельности ОАО «Россети»

Д.М. Беленький
« » 2015 г.


ИП-74/15
ПРОТОКОЛ № _____ от 19 . 03 . 2015 г.

по продлению срока действия Акта приемки б/н от 05.06.2002, срок дей-
ствия до 01.09.2013

Срок действия с 19 . 03 . 2015 по 30 . 03 . 2020

ОБОРУДОВАНИЕ

Разъединители серии РГП СЭЦ® на номинальное напряжение 110 кВ, номи-
нальные токи 1250 и 2000 А, токи термической стойкости 31,5 и 40 кА, кли-
матического исполнения УХЛ, категории размещения 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ


ЗАО «Группа компаний «Электроцит» – ТМ Самара»

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ОАО «Россети» (за исключением п.5.7.1 ГОСТ Р
52726-2007 в части передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую
при их переключении)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ОАО «Россети» (не предназначены для передачи
токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении)


Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключение
без разрешения ОАО «Россети»